


更換氣切管之流程

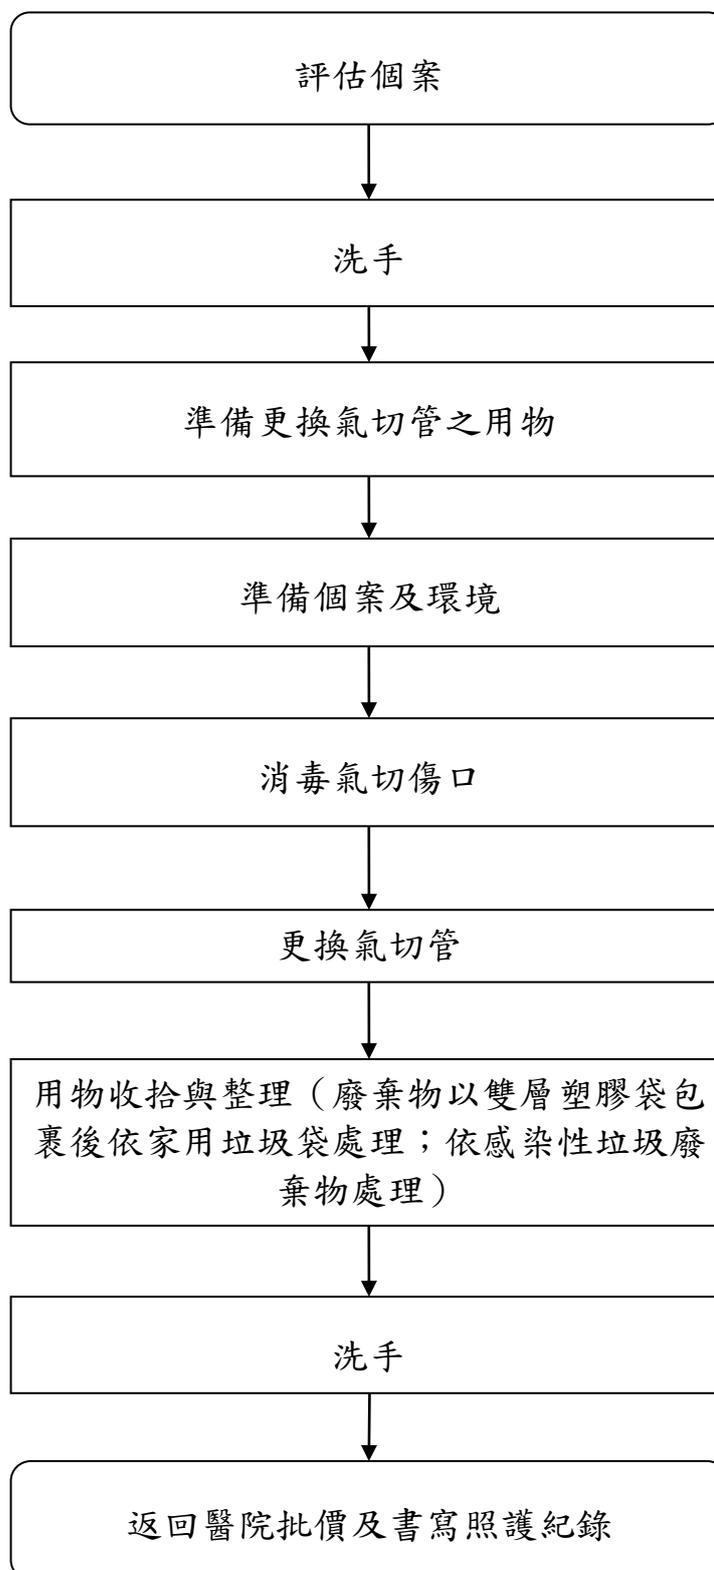

氣切管留置之護理指導

*用物準備:

無菌棉枝、生理食鹽水、無酒精性優碘、Y 型紗布一塊、氣切固定帶、清潔手套

*步驟:

- 1.洗手
- 2.使個案平躺，戴上手套，取下氣切 Y 紗，檢視氣切傷口及分泌物情形，視情況決定是否先予抽痰。
- 3.以無菌生理食鹽水棉枝，清潔氣切傷口周圍，由內往外，再以無酒精性優碘棉枝消毒，30 秒後再以生理食鹽水棉棒擦拭乾淨。
- 4.置 Y 紗於氣切造口上並適當固定。
- 5.視情況更換污染之氣切固定帶。

*氣切固定帶:

- 1.固定應在頸部側邊。
- 2.鬆緊約以二指能插入為準，勿過緊或過鬆，注意不要拉扯到人工氣道。

*注意事項:

- 1.氣切造口周圍皮膚要保持清潔乾燥，觀察氣切造口有無分泌物、紅腫等發炎感染現象。若有發紅情形，可塗擦有抗生素成分的消炎藥膏或氧化鋅軟膏。
- 2.每天至少消毒一次，痰液增多時需增至 2-3 次消毒傷口，適當的給予抽痰，以防氣切造口處結痂產生阻塞現象。
- 3.不可將紗布剪成 Y 型紗布使用，以免吸入棉絮而刺激呼吸道。
- 4.當氣切造口不慎脫落時，可暫時將原來舊氣切管再放回去；若仍無法放入，個案發生呼吸困難、臉色發紺，則立即就醫處理。
- 5.鐵頭氣切套管分為內外兩管，內管每天要取出消毒，外管由醫護人員每兩週更換一次，最好準備兩套更換使用。

(1) 內管清潔：先以雙氧水浸泡 30 分鐘脫除痰液，再以小刷子洗淨管腔內，清洗後陰乾，待第二天更換前消毒。

(2) 內管消毒：清潔後的內管放入消毒鍋內，放置冷水，水需淹過管子高度，蓋上鍋蓋煮沸 10 分鐘，待涼後帶上無菌手套取出，以無菌生理食鹽水沖洗後更換並扣上扣板。

(3) 外管清潔及消毒：與內管相同，取下後需清潔及消毒，醫護人員更換當日進行再次消毒，並放置消毒鍋內蓋上鍋蓋，由醫護人員取出。